



Schnitt A - A

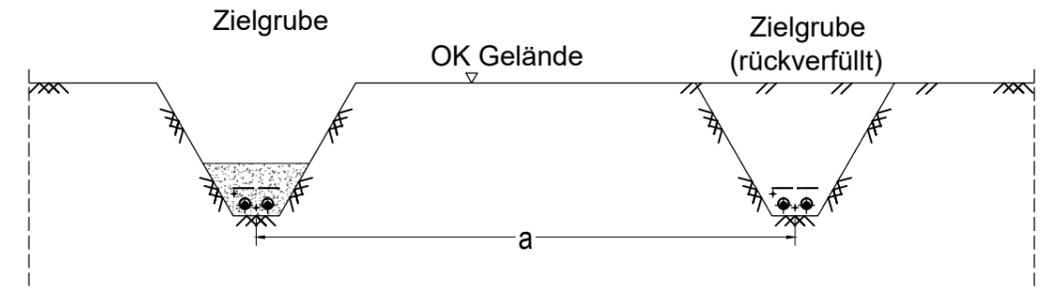

Schnitt B - B

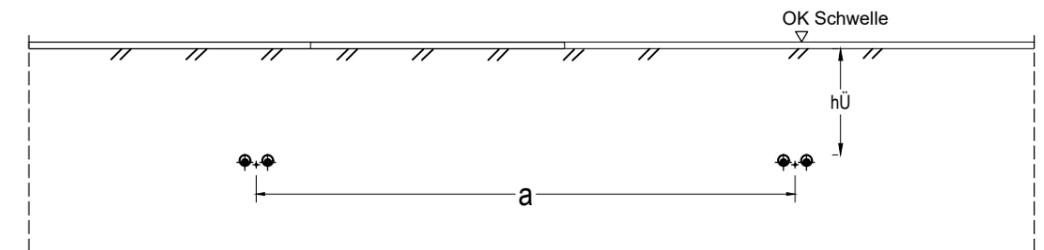


Angaben gemäß Stromleitungskreuzungsrichtlinie (RiL 878, SKR 2016)

h_0 = Mindestüberdeckungshöhe (lichter Abstand zwischen Oberkante der tiefer liegenden Gleisschwelle und Oberkante Schutzrohr)

h_b = Mindestüberdeckungshöhe (lichter Abstand zwischen Geländeoberkante oder Unterkante Schotterbett und Oberkante Schutzrohr im Bereich zwischen den ideellen Böschungslinien)

a = 20 m

Schnitt C - C

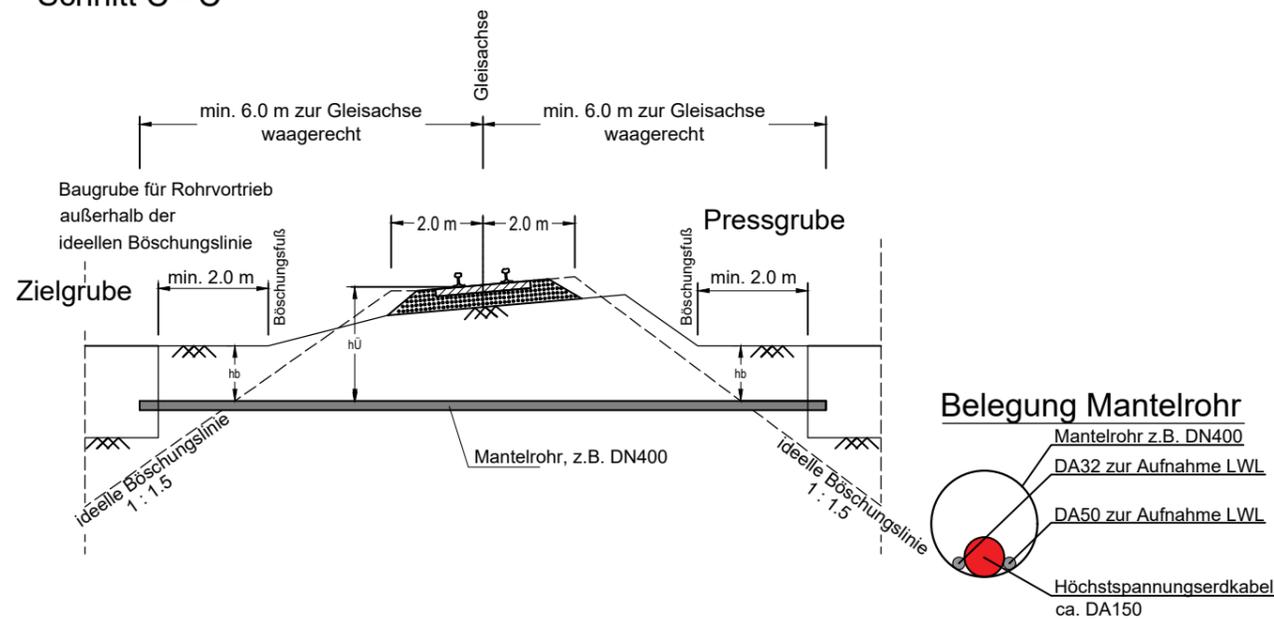

SuedOstLink

Abschnitt A1 Sachsen-Anhalt

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG



Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
-	-	-	-
-	-	-	-
ARGE SOL TRASSIERUNG NORD	Technische Ref. / Firma	Erstellt durch	Format
	* / *	Ruppert	297 x 420
			Maßstab
			ohne
			Zählteil
			ohne
			Blatt
			1
			DCC
			Status
			Planfest-
			stellung
			Eigennummer
			-
			Fremdnummer

Identnummer	Titel		
	Anlage 2.6 Typical Bahnquerung (Bohrpressverfahren/Pilotrohrvortrieb)		